

ARRÊTÉ N° 2024-366-8.3.3
Réglementant le stationnement et la circulation à l'occasion de travaux
Route de domino, des sables vignier, impasse bourgneuf et impasse domino

La maire de la commune de SAINT- GEORGES -D'OLÉRON,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-2, L 2213-1 à L 2213-4 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I-8^{ème}-partie signalisation temporaire - approuvée pour l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié) ;

Vu la demande présentée par la société SARP SUD OUEST Nouvelle Aquitaine Nord – ZA du Moulineau – 6 rue de la Pierre Creuse 17400 SAINT JEAN D'ANGELY ;

Considérant que l'intérêt majeur de la sécurité publique justifie pleinement la limitation ainsi apportée au libre usage de certaines voies en raison de travaux de contrôle du réseau d'assainissement route de domino, route des sables vignier, impasse bourgneuf et impasse domino - 17190 SAINT-GEORGES-D'OLÉRON ;

ARRÊTÉ :

ARTICLE 1 : du 06 janvier 2025 au 10 janvier 2025

La circulation des véhicules se fera suivant les impératifs du chantier soit par :

- Stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier.
- Vitesse limitée à 30km/h
- Chaussée réduit au droit de l'intervention
- Alternat par B15/C18

Le passage des véhicules de secours et de services devra être préservé

ARTICLE 2 : La signalisation sera posée et entretenue par l'entreprise chargée des travaux, sera conforme au manuel du chef de chantier.

ARTICLE 3 : Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois.

ARTICLE 4 :


Ampliations du présent arrêté seront adressées à :

- (1) Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Saint Pierre d'Oléron
- (2) Monsieur le chef du centre de secours de Saint Pierre d'Oléron
- (3) La police municipale
- (4) La société SARP SUD OUEST

Fait à SAINT-GEORGES-D'OLÉRON, le 30/12/2024

La maire,
Dominique RABELLE



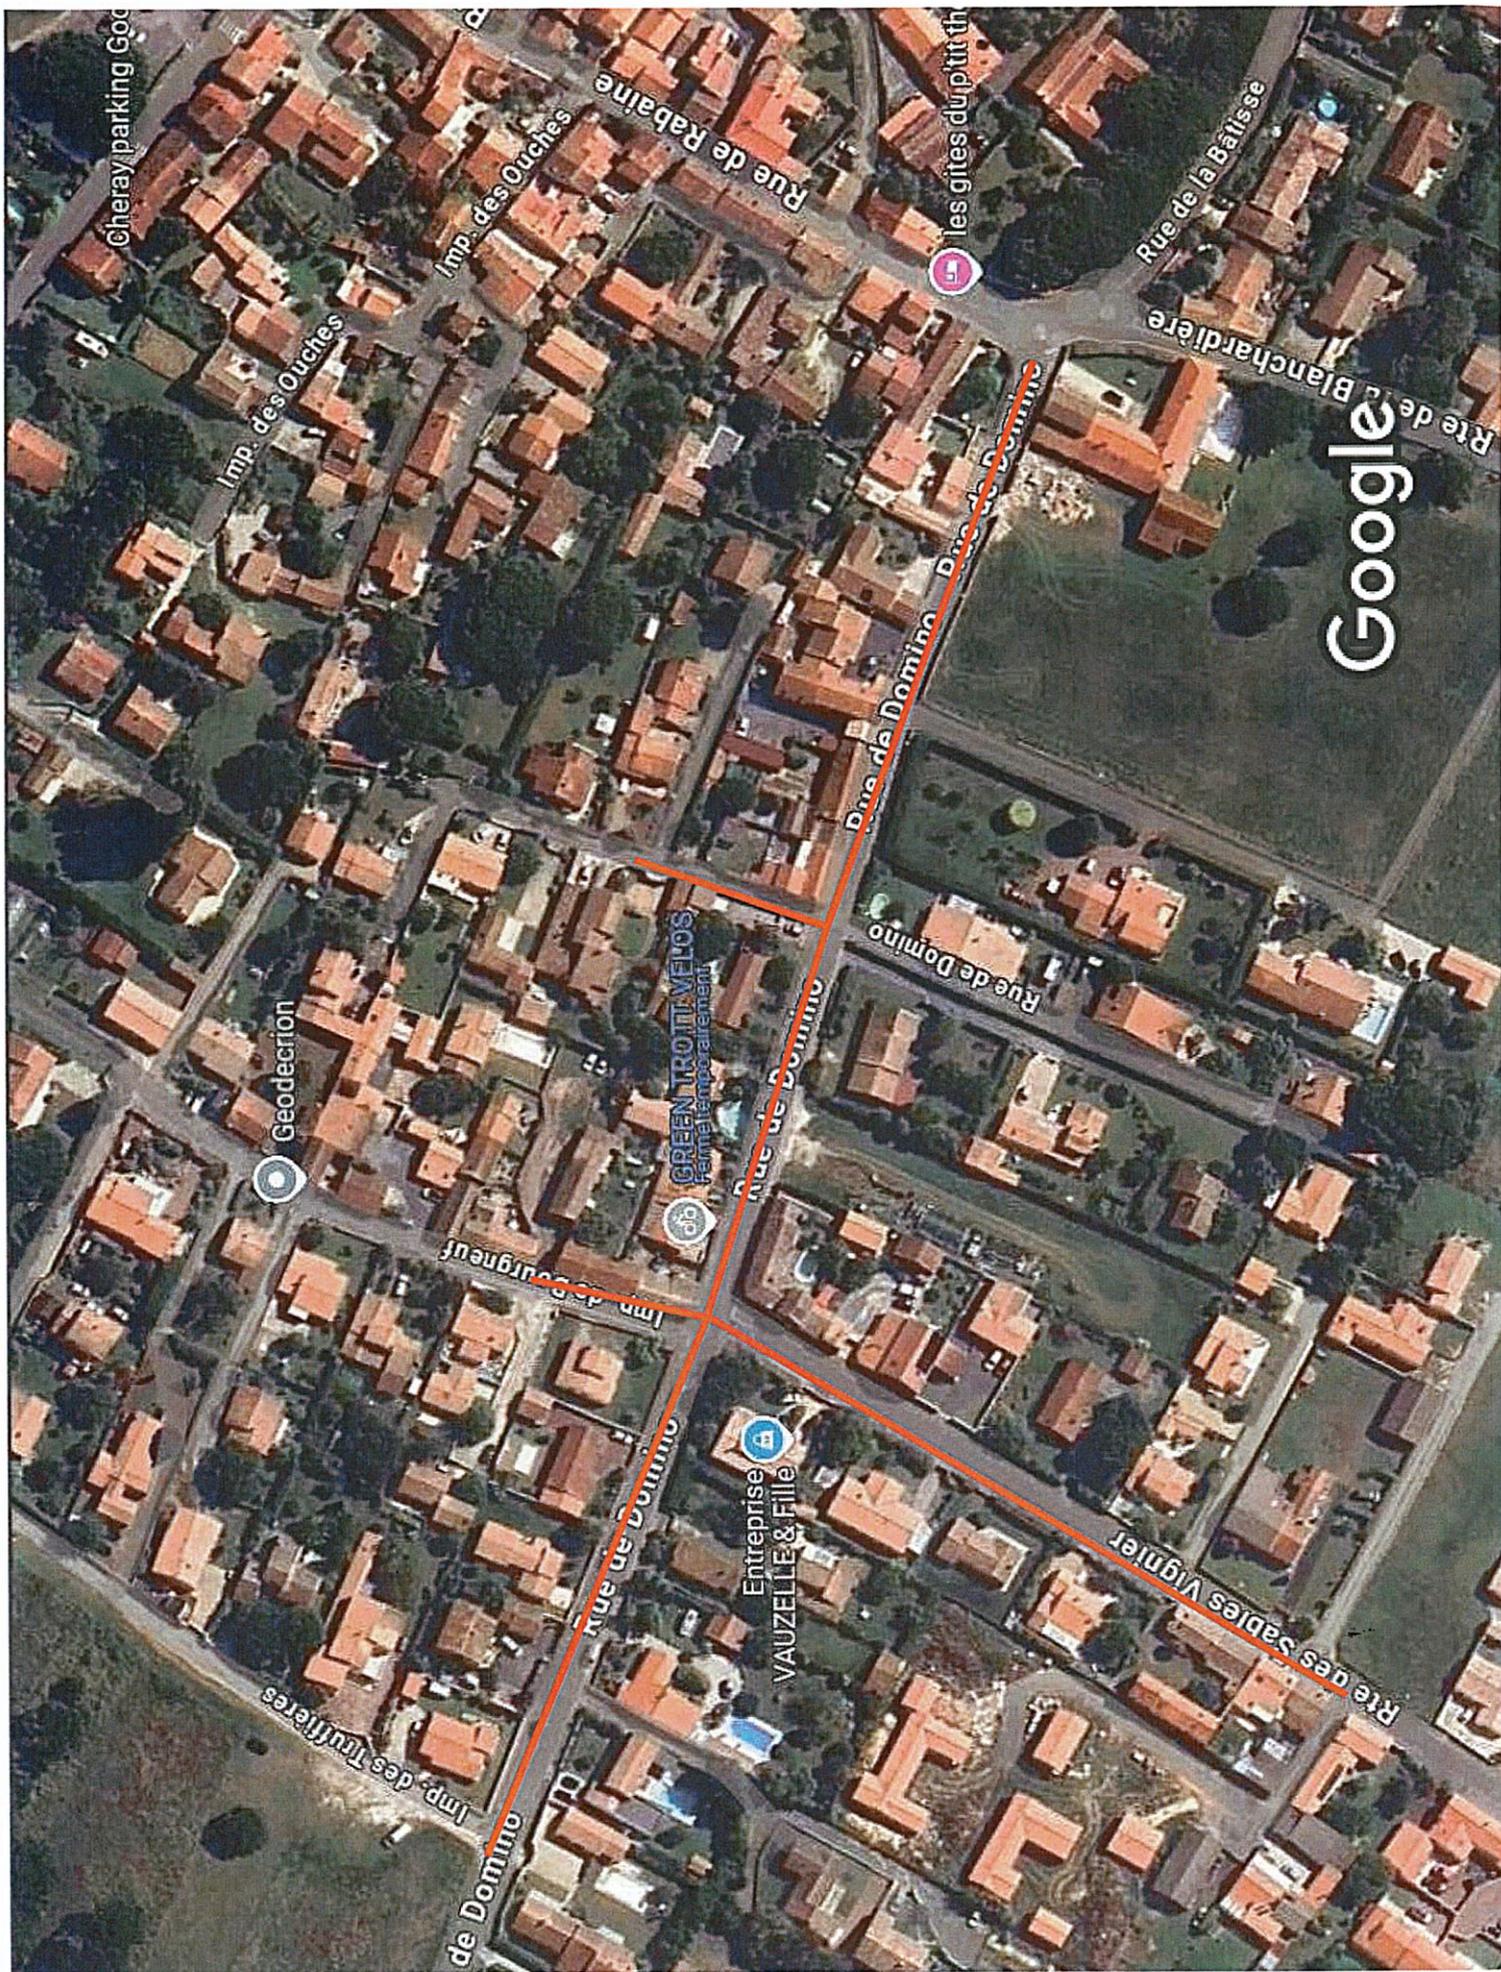

Google